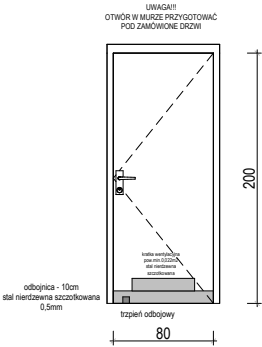
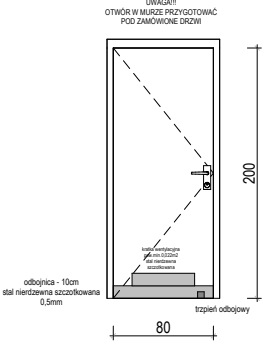
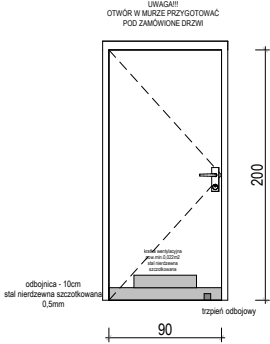


| | |
|---|--|
| Symbol | DREW_P_301 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 4 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | zamek wc |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony pokoju / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_302 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 80x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 0,90 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | zamek wc |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie |
| Trzcień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_302 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 80x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 0,90 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | zamek wc |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie |
| Trzcpiel odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

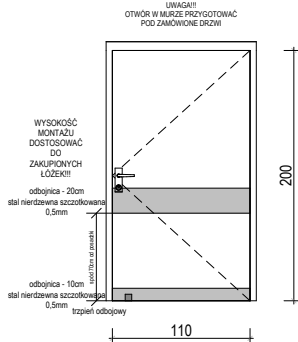
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_303 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | zamek wc |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie |
| Trzcień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_304 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 2 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeznica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kołwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypośażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzcień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

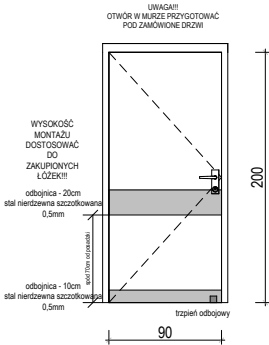
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_304 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

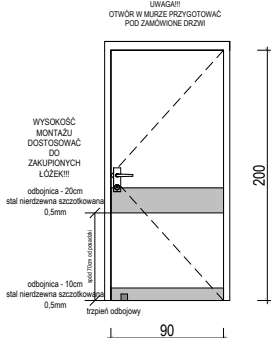
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_305g |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samoamykacz regulacja siły prędkości opóźnienia zamykania tłumienie otwierania /kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzcień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_306 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 3 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/plyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szylid | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szylid podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/--- |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

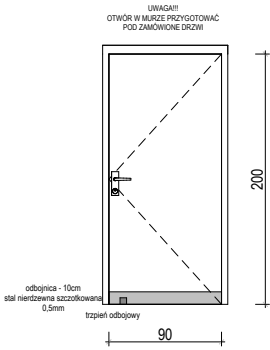
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_306 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeznica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypożyczenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/--- |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

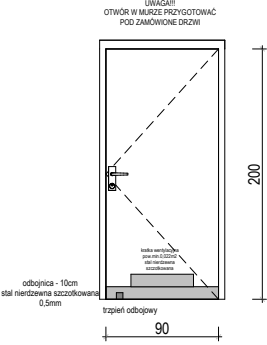
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_307 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypożenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTĘCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_308 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 2 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/plyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeznica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/--- |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzcina odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_308 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypożenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/--- |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_309 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kołwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypożażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzcina odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_310 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 2 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeznica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kołwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/--- |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

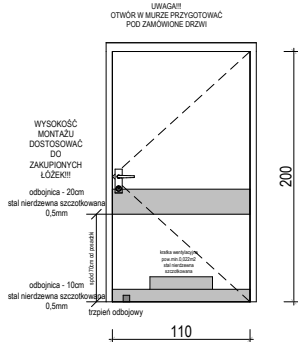
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_311 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 2 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kołwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_311 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / |
| Trzcpiel odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

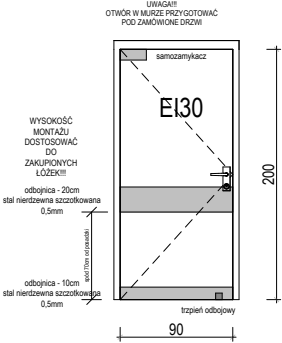
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_312 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_313 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

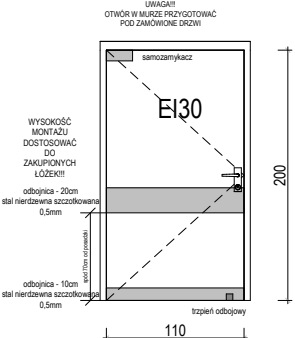
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_314 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/plyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szylid | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szylid podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypośażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_314 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/plyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szylid | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szylid podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypośażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/kratka wentylacyjna pow.min.0,022m2 - stal nierdzewna szczotkowana |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

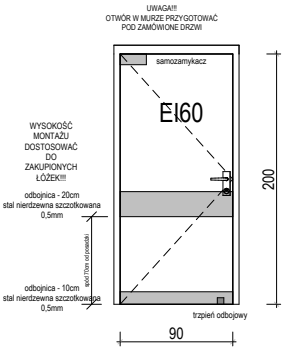
| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_315 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA ANEKS FARMACEUTYCZNY |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 3 |
| Wymiary w świetle przejścia | 70x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 0,80 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa otworowana |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa kątowna antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kołwy montaż+pianka PE |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka EPDM |
| Klamka/Szyld | klamka jednostronnie od strony otwarcia/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | ---/--- |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 tylko od strony korytarza / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzpień odbojowy | --- |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | ---- |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_316 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA POŻAROWA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 4 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa pełna |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeznica / Próg | metalowa regulowana EI30 do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kołwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka pęczniejąca |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypośażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzczeń odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | EI30 |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_316 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA POŻAROWA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | P |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa pełna |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana EI30 do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka pęczniejąca |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypożyczenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | EI30 |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTĘCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_317 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA POŻAROWA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 110x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,20 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa pełna |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana EI30 do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka pęczniejąca |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkopnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 obustronnie / Ostateczny montaż dost.do zakup. łózek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | EI30 |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTĘCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_318 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA POŻAROWA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa pełna |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana EI30 do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka pęczniejąca |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypożenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkopnik/Odbojnicza | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | EI30 |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTĘCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|--|
| Symbol | DREW_P_319 |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA POŻAROWA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat |  |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa pełna |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa katowa EI60 antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka pęczniejąca |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | --- |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wypożenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkopnik/Odbojnicza | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnicza:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | EI60 |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTĘCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |

| | |
|---|---|
| Symbol | DREW_P_320_KD |
| Typ stolarki/ślusarki | STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA POŻAROWA |
| Kondygnacja | Piętro 2 +8,40 |
| Schemat | |
| Kierunek otwarcia | L |
| Ilość | 1 |
| Wymiary w świetle przejścia | 90x200 |
| Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe) | --- |
| Szerokość otworu okna/drzwi | 1,00 |
| Wysokość otworu okna/drzwi | 2,07 |
| Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia | ramiak drewniany/płyta wiórowa pełna |
| Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór | laminat HPL 0,7mm/popielaty wg.RAL7047/gładki |
| Szklenie | --- |
| Ościeżnica / Próg | metalowa regulowana EI30 do gr.ściany od 9,5-29,5cm antracyt RAL7024 / brak |
| Mocowanie w ścianie | kotwy montaż+wełna mineralna(pianka ogniochronna)+zaprawa cementowa |
| Uszczelnienie-/próg/przylga | próg-brak/przylga-uszczelka pęczniejąca |
| Klamka/Szyld | klamka obustronnie/stal nierdzewna szczotkowana/szyld podłużny |
| Zamek główny/Zamek dodatkowy | wkładka patentowa/MASTER KEY |
| Kontrola dostępu | elektrozaczep NO do drzwi pożarowych ewakuacyjnych z kontrolą dostępu + czujnik otwarcia w elektrozaczepie/ dodatkowy zatrzask - cały zestaw tj.elektrozaczep + zatrzask montowany powyżej zamka głównego |
| Zawiasy | 2(3)x standard |
| Wyposażenie dodatkowe/blokady | --- |
| Samozamykacz/Nawietrzak | samozamykacz/--- |
| Odkpnik/Odbojnica | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA 0,5mm / Odkopnik: pas 10cm spód poziom +0,00 obustronnie / Odbojnica:pas 20cm spód poziom +0,70 tylko od strony korytarza / Ostateczny montaż dost.do zakup. łóżek |
| Trzpień odbojowy | 1x/szt |
| Informacja wizualna | tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia_WG.PROJEKTU INFORMACJI WIZUALNEJ |
| Klasa odporności ogniowej | EI30 |
| Automatyka ppoż | |
| Poz. ochrony akustycznej | ---- |
| Współ. przenikania ciepła | ---- |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE |
| UWAGI | ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM |
| UWAGI | PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA |
| UWAGI | OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI |